

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MAGAZYNU ENERGII ELEKTRYCZNEJ¹⁾

W-SD

o nazwie

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1 Transformatory

		Transformator SN/WN	Transformator nn/SN	Transformator
1. Producent				
2. Moc znamionowa pozorna	[kV]			
3. Napięcie znamionowe górne	[kV]			
4. Napięcie znamionowe dolne	[kV]			
5. Napięcie znamionowe środkowe ²⁾	[kV]			
6. Grupa połączeń				
7. Straty stanu jałowego	[kW]			
8. Znamionowe straty obciążeniowe	[kW]			
9. Procentowe napięcie zwarcia	[%]			
10. Procentowy prąd stanu jałowego	[%]			
11. Zakres regulacji	[%]			
12. Skok na zaczepek	[kV]			
13. Liczba zaczepek	szt.			

1.2 Zdolności techniczne

1.2.1 Zdolność do pracy magazynu energii w zakresie zmian częstotliwości w miejscu przyłączenia

	Częstotliwość od [Hz]	Częstotliwość do [Hz]	Przez czas [min]
1. Praca bez ograniczeń czasowy:			
2. Ładowanie z ograniczeniami czasowymi:			
- dla zakresu częstotliwości poniżej częstotliwości znamionowej ($f < 50$ Hz) oraz			
- dla zakresu częstotliwości powyżej częstotliwości znamionowej ($f > 50$ Hz)			
3. Rozładowanie z ograniczeniami czasowymi:			
- dla zakresu częstotliwości poniżej częstotliwości znamionowej ($f < 50$ Hz) oraz			
- dla zakresu częstotliwości powyżej częstotliwości znamionowej ($f > 50$ Hz)			

¹⁾ W przypadku, gdy wniosek dotyczy innej technologii magazynowania energii niż bateryjna, należy wypełnić pozycje Załącznika B właściwe dla wnioskowanej technologii.

²⁾ Wypełnić tylko w przypadku zastosowania transformatorów trójzwojennowych.

1.2.2 Zdolność do pracy magazynu energii w zakresie zmian napięcia w miejscu przyłączenia

	Napięcie od [kV]	Napięcie do [kV]	Przez czas [min]
1. Praca bez ograniczeń czasowy:			
2. Ładowanie z ograniczeniami czasowymi:			
- dla napięć poniżej napięcia znamionowego w miejscu przyłączenia instalacji ($U < U_n$) oraz			
- dla napięć powyżej napięcia znamionowego w miejscu przyłączenia instalacji ($U > U_n$)			
3. Rozładowanie z ograniczeniami czasowymi:			
- dla napięć poniżej napięcia znamionowego w miejscu przyłączenia instalacji ($U < U_n$) oraz			
- dla napięć powyżej napięcia znamionowego w miejscu przyłączenia instalacji ($U > U_n$)			

1.2.3 Zdolność techniczne magazynu energii

1. Maksymalna zdolność magazynu energii do: - generacji mocy biernej: - poboru mocy biernej:	[Mvar]
2. Maksymalny gradient: - wzrostu mocy: - redukcji mocy:	[MW/min]
3. Minimalny gradient: - wzrostu mocy: - redukcji mocy:	[MW/min]
4. Czas zmiany trybu pracy: - z ładowania na rozładowanie: - z rozładowania na ładowanie:	[s]
5. Zdolność magazynu energii do utrzymywania się w pracy w przypadku wystąpienia zakłóceń napięciowych (ang. Fault Ride Through (FRT))		TAK / NIE ³⁾
6. Zdolność magazynu energii do regulacji częstotliwości (FSM)		TAK / NIE
7. Zdolność magazynu energii do redukcji mocy w funkcji częstotliwości (LFSM)		TAK / NIE
8. Zdolność magazynu energii do odbudowy częstotliwości		TAK / NIE
9. Zdolność magazynu energii do regulacji napięcia i mocy biernej w poszczególnych trybach:		
- tryb regulacji napięcia:		TAK / NIE
- tryb regulacji mocy biernej:		TAK / NIE
- tryb regulacji współczynnika mocy:		TAK / NIE
- tryb inny (podać jaki)		TAK / NIE
10. Zdolność magazynu energii do pozakłóceniewego odtworzenia mocy czynnej		TAK / NIE
11. Zdolność magazynu energii do generacji dodatkowego szybkiego prądu zwarciegowego		TAK / NIE
12. Zdolność magazynu energii do tłumienia oscylacji mocy		TAK / NIE
13. Zdolność magazynu energii do imitowania efektu inercji synchronicznego generatora		TAK / NIE
14. Zdolność magazynu energii do pracy wyspowej		TAK / NIE
15. Zdolność magazynu energii do samostartu - maksymalna moc ciągła podczas pracy wyspowej: - maksymalna moc szczytowa podczas pracy wyspowej:	[MW]

³⁾ Jeżeli planowany magazyn energii określony we wniosku będzie posiadał FRT, należy załączyć charakterystyki $U = f(t)$ określające zdolność do utrzymywania się w pracy magazynu energii w przypadku wystąpienia zakłóceń napięciowych w miejscu przyłączenia.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK MAGAZYNUJĄCYCH⁴⁾

2.1. Jednostka magazynująca - informacje podstawowe

1. Producent i typ jednostki magazynującej - pełne		
2. Liczba akumulatorów w jednostce magazynującej	[szt.]	
3. Liczba ciągów akumulatorów w jednostce magazynującej	[szt.]	
4. Napięcie znamionowe	[V]	
5. Pojemność znamionowa	[kWh]	
6. Maksymalna moc ładowania	[kW]	
7. Maksymalna moc rozładowania	[kW]	

2.2. Baterijny zasobnik energii - informacje podstawowe

1. Producent i typ akumulatora - pełne oznaczenie		
2. Liczba akumulatorów danego typu	[szt.]	
3. Technologia produkcji ogniw galwanicznych w akumulatorach (niepotrzebne skreślić)	kwasowo-ołowiowe (lead-acid) niklowo-kadmowe (NiCd) niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH) sodowo-siarkowe (NaS) sodowo-jonowe (Na-ion) litowo-jonowe (Li-ion) litowo-polimerowe (LiPo) inne:	
4. Rok produkcji modułów		

2.3. Baterijny zasobnik energii – dane techniczne pojedynczego ciągu akumulatorów

1. Napięcie znamionowe	[V]	
2. Pojemność znamionowa	[kWh]	
3. Pojemność użytkowa na początku życia	[kWh]	
4. Pojemność użytkowa na końcu życia	[kWh]	
5. Maksymalny stopień naładowania	[%]	
6. Minimalny stopień naładowania	[%]	
7. Maksymalna moc ładowania	[W]	
8. Maksymalna moc rozładowania	[W]	
9. Sprawność pełnego cyklu ładowania	[%]	
10. Sprawność pełnego cyklu rozładowania	[%]	
11. Maksymalna liczba cykli na:		
- godzinę:	[1/h]
- dobę:	[1/d]
- miesiąc:	[1/m]
- rok:	[1/a]
12. Degradacja w czasie:		
- mocy:	[%/a]
- pojemności:	
13. Napięcie jałowe (SEM)	[V]	
14. Prąd zwarciovowy (Isc)	[A]	
15. Samorozładowanie	[%/.....]	

⁴⁾ Część 2 specyfikacji technicznej baterijnego magazynu energii należy wypełnić oddzielnie dla każdego typu jednostki magazynującej i zasobnika. W przypadku, gdy wniosek dotyczy innej technologii magazynowania energii niż bateryjna - nie jest wymagane wypełnienie Części 2.

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEKSZTAŁNIKÓW⁵⁾

3.1. Przekształtnik – informacje podstawowe

1. Producent i typ przekształtnika - pełne oznaczenie		
2. Rodzaj przekształtnika (niepotrzebne skreślić)	prostownik falownik przekształtnik dwukierunkowy	
3. Liczba przekształtników danego typu	[szt.]	

3.2. Przekształtnik - dane elektryczne (strona DC)

1. Moc maksymalna w trybie ładowania	[kW]	
2. Moc maksymalna w trybie rozładowania	[kW]	
3. Napięcie wejściowe maksymalne	[V]	
4. Napięcie wejściowe minimalne	[V]	
5. Napięcie generowane maksymalne	[V]	
6. Napięcie generowane minimalne	[V]	
7. Maksymalny prąd ładowania	[A]	
8. Znamionowy prąd ładowania	[A]	
9. Maksymalny prąd rozładowania	[A]	
10. Znamionowy prąd rozładowania	[A]	

3.3. Przekształtnik - dane elektryczne (strona AC)

1. Maksymalna moc ładowania	[kW]	
2. Maksymalna moc rozładowania	[kW]	
3. Maksymalna moc pozorna ładowania	[kVA]	
4. Maksymalna moc pozorna rozładowania	[kVA]	
5. Prąd maksymalny ładowania	[A]	
6. Prąd maksymalny rozładowania	[A]	
7. Liczba faz		
8. Maksymalna wartość współczynnika THD_v przy rozładowaniu	[A]	
9. Maksymalna wartość współczynnika THD_i przy ładowaniu	[A]	

⁵⁾ Część 3 specyfikacji technicznej magazynu energii należy wypełnić oddzielnie dla każdego typu przekształtnika.

⁶⁾ Jeżeli wnioskodawca na etapie składania wniosku nie dysponuje charakterystyką FRT dla całego magazynu energii elektrycznej, wówczas należy dołączyć charakterystykę/i FRT dla poszczególnych typów falowników wchodzących w skład tego magazynu.

4. DANE TECHNICZNE

4.1. Opis technologii magazynowania energii elektrycznej


--

4.2. Liczba, pojemność znamionowa, stopnie naładowania przyłączanych jednostek magazynujących:

Typ jednostek magazynujących	Liczba przyłączanych jednostek magazynujących [szt.]	Pojemność znamionowa jednostek magazynujących [kWh]	Minimalny stopień naładowania ¹⁾ [%]	Maksymalny stopień naładowania ¹⁾ [%]
1.	_____ , _____	_____ , _____	_____ , _____	_____ , _____
2.	_____ , _____	_____ , _____	_____ , _____	_____ , _____
3.	_____ , _____	_____ , _____	_____ , _____	_____ , _____
4.	_____ , _____	_____ , _____	_____ , _____	_____ , _____

4.3. Łączna pojemność i moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej

- a) łączna pojemność znamionowa magazynu energii elektrycznej: _____ , _____ MWh,
- b) łączna pojemność użytkowa magazynu energii elektrycznej: _____ , _____ MWh,
- c) moc zainstalowana ładowania netto magazynu energii elektrycznej²⁾: _____ , _____ MW,
- d) moc zainstalowana ładowania brutto magazynu energii elektrycznej²⁾: _____ , _____ MW,
- e) moc zainstalowana rozładowania netto magazynu energii elektrycznej²⁾: _____ , _____ MW,
- f) moc zainstalowana rozładowania brutto magazynu energii elektrycznej²⁾: _____ , _____ MW,
- g) moc osiągalna ładowania netto magazynu energii elektrycznej³⁾: _____ , _____ MW,
- h) moc osiągalna ładowania brutto magazynu energii elektrycznej³⁾: _____ , _____ MW,
- i) moc osiągalna rozładowania netto magazynu energii elektrycznej³⁾: _____ , _____ MW,
- j) moc osiągalna rozładowania brutto magazynu energii elektrycznej³⁾: _____ , _____ MW,
- k) znamionowa sprawność jednokrotnego cyklu magazynowania energii brutto magazynu energii elektrycznej: _____ , _____ %,
- l) maksymalny czas rozładowywania magazynu energii elektrycznej z mocą osiągalną: _____ h,
- m) maksymalny czas ładowania magazynu energii elektrycznej z mocą osiągalną: _____ h.

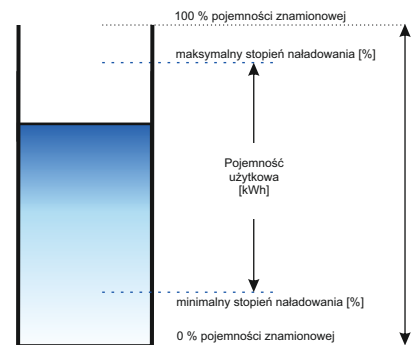

4.4. Znamionowa moc pozorna ładowania i rozładowania poszczególnych typów jednostek magazynujących

Typ jednostek magazynujących	Znamionowa moc pozorna ładowania poszczególnych typów jednostek magazynujących [kV·A]	Znamionowa moc pozorna rozładowania poszczególnych typów jednostek magazynujących [kV·A]
1. Zgodnie z wierszem 1 w punkcie 2.2	_____ , _____	_____ , _____
2. Zgodnie z wierszem 2 w punkcie 2.2	_____ , _____	_____ , _____
3. Zgodnie z wierszem 3 w punkcie 2.2	_____ , _____	_____ , _____
4. Zgodnie z wierszem 4 w punkcie 2.2	_____ , _____	_____ , _____

Objaśnienia:

¹⁾ W odniesieniu do pojemności znamionowej wskazanej w pkt. 2.2 (kol 3).

²⁾ Przez moc ładowania netto i moc rozładowania brutto magazynu energii elektrycznej rozumie się odpowiednio sumę mocy ładowania netto i sumę mocy rozładowania brutto wszystkich jednostek magazynujących.

³⁾ Moc osiągalna - maksymalna moc czynna, przy której magazyn energii elektrycznej może pracować przez określony czas w sposób ciągły, bez uszczerbku dla trwałości tego magazynu przy parametrach nominalnych.

4.12. Przewidywane/istniejące⁶⁾ zapotrzebowanie na moc potrzeb ogólnych magazynu energii elektrycznej i/lub rezerwowego zasilania potrzeb własnych magazynu energii elektrycznej: _____, _____ MW.

4.13. Przewidywany/istniejący⁶⁾ roczny pobór energii na potrzeby ogólne magazynu energii elektrycznej i/lub rezerwowego zasilania potrzeb własnych magazynu energii elektrycznej: _____, _____ MWh.

4.14. Moc minimalna poboru wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wynosi: _____, _____ MWh.

4.15. Przeznaczenie magazynu energii elektrycznej

Dostępne funkcjonalności magazynu energii elektrycznej	Zaznaczyć TAK lub NIE
Arbitraż cenowy	TAK / NIE
Rezerwa pierwotna	TAK / NIE
Rezerwa wtórna	TAK / NIE
Poprawa parametrów jakościowych energii elektrycznej	TAK / NIE
Odbudowa systemu elektroenergetycznego	TAK / NIE
Praca wyspowa	TAK / NIE

data

czytelny podpis lub podpis i pieczęćka imienna Wnioskodawcy

Załączniki:

1. Charakterystyka określająca zdolność całego magazynu energii do utrzymywania się w pracy w przypadku wystąpienia zakłóceń napięciowych (FRT).⁶⁾
2. Charakterystyka określająca sprawność ładowania i rozładowywania magazynu energii z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej.